



- istniejąca instalacja zimnej wody
- istniejąca instalacja ciepłej wody
- istniejąca instalacja cyrkulacji
- projektowana instalacja zimnej wody - bytowa
- projektowana instalacja zimnej wody - p.poż. hydrantowa
- istniejące pionowe hydrantowe
- istniejące pionowe wodociągowe instalacji bytowej
- projektowane podejście pod dodatkowe hydranty na parterze
- projektowane podejście pod projektowaną instalację wodociągową w łazience
- istniejące rurociągi instalacji wody zimnej - do likwidacji

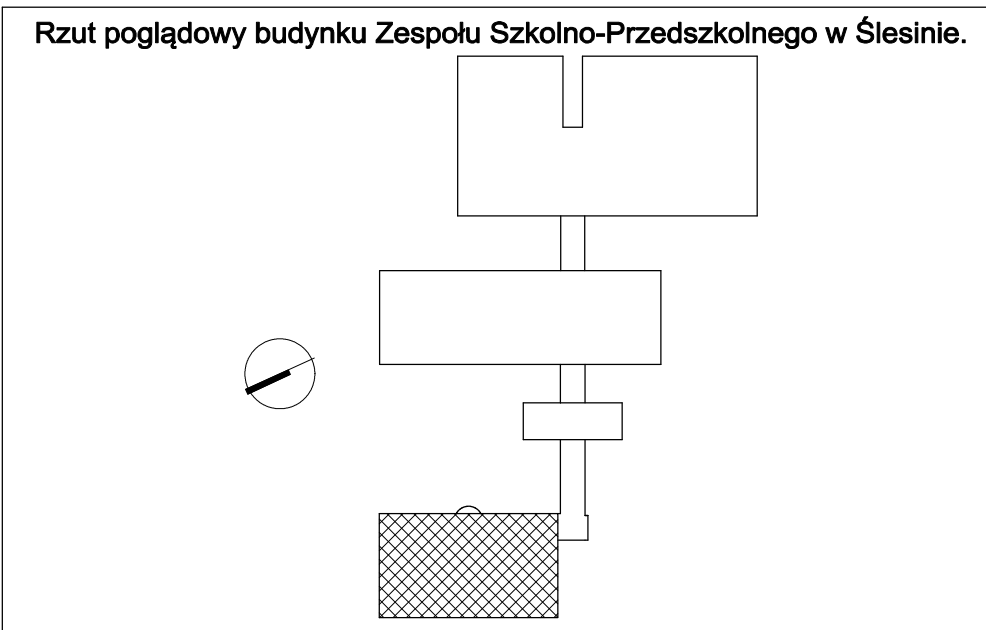

Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślesinie ul. Żwirki i Wigury 55.	
inwestor : Gmina Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin	umowa nr :
obiekt : Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dz. nr ewid. 1021/2 obręb 0001 Ślesin.	faza opracowania : PB
temat rysunku : ROZWINIĘCIE - INSTALACJA WODOCIĄGOWA I P.POŻ. HYDRANTOWA	numer rys. : S-03
projektant : mgr inż. Marcin Straszewski upr. w spec. instalacyjnej LOD/0618/POOS/06	skala : ---
	data opracowania: VI. 2020