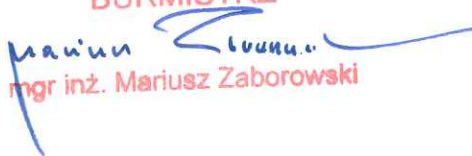


Zatwierdził:

BURMISTRZ

mgr inż. Mariusz Zaborowski

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA URZĘDU MIASTA I GMINY W ŚLESINIE

Opracował : „Flortech” Sp. z o.o.

62-510 Konin, ul. Sulańska 1

Flortech Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Sulańska 1
tel./fax: (52) 242 18 52. (63) 242 19 53
NIP 6652851069 REGON 300726690

Konin wrzesień 2017 r.

Aktualizacja instrukcji

Lp.	Data	Punkt instrukcji	Podpis	Treść zmian

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 13.1 Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową dla ponad 50 osób będących jej stałymi użytkownikami powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.

§ 13.2 Właściciel lub zarządca obiektu powinien powiadomić właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1, nie później niż na tydzień przed ich przeprowadzeniem.

§ 6.3 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Spis Treści:

I.	Wstęp.....	4
I.1.	Podstawy prawne.....	4
II.	Charakterystyka obiektu.	5
II.1.	Dane ogólne i wymiary obiektu.	5
II.2.	Instalacje w budynku.	5
II.3.	Drogi dojazdowe do budynku.....	5
II.4.	Instalacje gaśnicze i zabezpieczające.....	5
III.	Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania.....	6
III.1.	Klasa odporności pożarowej budynku.	6
III.2.	Podstawowe możliwości powstania pożaru:.....	6
III.3.	Podstawowe możliwości rozprzestrzeniania się pożaru:.....	6
III.4.	Zasady zapobiegania pożarom.	7
IV.	Podręczny sprzęt gaśniczy.	9
IV.1.	Ilość i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego:.....	9
IV.2.	Przeznaczenie oraz dobór podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie.	10
IV.3.	Sposób użycia gaśnicy proszkowej.	11
IV.5.	Kontrola i konserwacja hydrantów.....	11
V.	Ewakuacja.	12
VI.	Wystrój wnętrz, dróg komunikacyjnych oraz rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa „Ochrona przeciwpożarowa” i znaków bezpieczeństwa „Ewakuacja”. .	13
VII.	Postępowanie na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz podstawowe zasady ewakuacji.	14
VII.1.	Zasady alarmowania.....	14
VII.2.	Informacje dla PSP.....	14
VII.3.	Służby, które należy powiadomić w wypadku powstania pożaru:.....	14
VII.4.	Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, innego miejscowego zagrożenia oraz podstawowe zasady ewakuacji.....	15
VII.5.	Wykaz telefonów alarmowych:.....	16
VII.6.	Plan powiadamiania osób funkcyjnych:.....	16
VIII.	Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.....	17
IX.	Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.	18
IX.1.	Zasady organizacyjne.	18
IX.2.	Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.	18
IX.3.	Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pożarowo.....	20
IX.4.	Obowiązki wykonawcy prac niebezpiecznych pożarowo.	20
	Załącznik nr 1.	21
	O Ś W I A D C Z E N I E	21
	Załącznik nr 2.	22
	Protokół zabezpieczenia i przygotowania prac niebezpiecznych pożarowo.	22

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

I. Wstęp

I.1. Podstawy prawne.

- 1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
- 2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
- 3) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.
- 4) PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
- 5) PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
- 6) Dokumentacja techniczna obiektu.

II. Charakterystyka obiektu.

II.1. Dane ogólne i wymiary obiektu.

Obiekt zlokalizowany jest w Ślesinie. Jest to obiekt 4 kondygnacyjny, podpiwniczony zakwalifikowany jako średnio wysoki. Jest to obiekt na którym znajdują się pomieszczenia biurowe, zaplecza techniczne i pomieszczenia socjalne pracowników. Na obiekcie zatrudnionych jest ok. 50 osób.

Dane techniczne budynków zaznaczone na rysunkach.

Wymiary budynku:

- Powierzchnia użytkowa – 1162,76 m²
- Wysokość obiektu – 14,14 m

II.2. Instalacje w budynku.

- 1) Elektryczna,
- 2) Grzewcza,
- 3) Hydrantowa(4 hydranty 25),
- 4) Wentylacyjna,
- 5) Sanitarna,
- 6) Teletechniczna,
- 7) Informatyczna,

II.3. Drogi dojazdowe do budynku.

Do obiektu można dojechać drogą nr 25 prowadzącą od Konina Inowrocławia. Po wjechaniu do miejscowości Ślesin na pierwszych światłach należy skręcić w lewo. Po przejechaniu ok. 500m obiekt będzie znajdował się po lewej stronie.

II.4. Instalacje gaśnicze i zabezpieczające.

- Instalacja hydrantowa – występuje,
- Instalacja sygnalizacji pożaru – występuje,
- Instalacja systemu monitorowania alarmów pożarowych – nie występuje,
- Instalacja oddymiania klatki schodowej - występuje.

III. Potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania.

III.1. Klasa odporności pożarowej budynku.

- Budynek Urzędu miasta zaliczamy do kategorii ZL III zagrożenia ludzi,
- Budynek jest wykonany w klasie odporności ogniowej „B”,
- Typowe wyposażenie biurowe, obciążenie ogniowe wynosi do 500 MJ/m²,
- Budynek wykonany jest w całości z materiałów NRO,

III.2. Podstawowe możliwości powstania pożaru:

- Zaproszenie ognia przez personel i klientów (palenie tytoniu, używanie otwartego ognia, itp.),
- Nieostrożność użytkowania oraz awaria urządzeń elektrycznych (szczególnie oświetlenie i komputery),
- Nieostrożność użytkowania oraz awaria urządzeń gazowych,
- Zwarcie instalacji elektrycznej,
- Umyślne podpalenia,
- Wyładowania atmosferyczne w przypadku uszkodzenia instalacji odgromowej,
- Wykonywanie prac pożarowo - niebezpiecznych

III.3. Podstawowe możliwości rozprzestrzeniania się pożaru:

- rozwój pożaru w budynku uzależniony jest od zastosowanych rozwiązań techniczno – budowlanych ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się pożaru gazów pożarowych pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami,
- rozprzestrzenianie ognia w budynku może się odbywać przez:
 - palne elementy wykończenia wnętrz: podłogi, wykładziny podłogowe,
 - wyposażenie poszczególnych pomieszczeń w palne elementy wystroju wnętrz: boazerie, zasłony, firany, meble itp. oraz duża ilość palnych towarów w pomieszczeniach magazynowych: opony, oleje itp.,
 - otwarte drogi komunikacyjne,
 - przewody wentylacyjne,
 - instalacje elektryczną,
 - instalacje gazową,
 - duża ilość materiałów palnych w miejscu do tego nie przeznaczonym.

W przypadku powstania pożaru istnieje możliwość rozprzestrzeniania się ognia do sąsiednich pomieszczeń przez otwory drzwiowe w układzie poziomym, okna i kanały wentylacyjne w układzie pionowym. Występujące zadymienie może spowodować utrudnienie w ewakuacji ludzi i mienia, szczególnie przy drzwiach, stopniach schodów, zwężeniach itp.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

III.4. Zasady zapobiegania pożarom.

- W celu zapobiegania możliwości powstania pożaru właściciel jest zobowiązany zapewnić bezpieczną eksploatację obiektu przez:
 - umieszczenie w miejscach widocznych wykazu telefonów alarmowych oraz instrukcji postępowania na wypadek pożaru,
 - zapewnienie prawidłowych warunków ewakuacji tj.:
 - + oznakowanie zgodnie z polskimi normami:
 - dróg, wyjść i kierunków ewakuacji,
 - miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
 - lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu.
 - + utrzymanie drożności poziomych dróg ewakuacyjnych, tj. nie ustawiać na korytarzach i przejściach jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, nie zamykać drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie, nie ograniczać dostępu do wyjść ewakuacyjnych,
- Instalacje i urządzenia techniczne należy użytkować i utrzymać w stanie zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami ustalonymi przez producenta, a w szczególności należy poddawać je okresowym przeglądom i konserwacjom, zgodnie z poniższą tabelą:

Lp.	Nazwa urządzenia lub Instalacji	Rodzaj badań	Czasookres	Kto może wykonywać
1.	Instalacje i urządzenia elektryczne o napięciu znamionowym do 1kV	-Oględziny -pomiar oporności izolacji -pomiar skuteczności zerowania i ochrony przeciwporażeniowej	-raz na 5 lat	-osoba z uprawnieniami
2.	Podręczny sprzęt Gaśniczy	-okresowa kontrola	-co najmniej raz w roku	-konserwator sprzętu ppoż.
3.	Przewody dymowe i spalinowe	-okresowa kontrola palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym -okresowa kontrola palenisk opalanych paliwem stałym -okresowa kontrola palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych	-co najmniej dwa razy w roku - co najmniej cztery razy w roku - co najmniej raz w miesiącu	-osoba z uprawnieniami
4.	Sieć hydrantowa	-okresowa kontrola	-co najmniej raz w roku	-konserwator sprzętu ppoż.
5.	Węzy hydrantowych	-okresowa kontrola	-co najmniej raz na pięć lat	-konserwator sprzętu ppoż.
6.	Instalacja oddymiania	-okresowa kontrola	-co najmniej raz w roku	-osoba z uprawnieniami
7.	Instalacja systemu sygnalizacji pożaru	-okresowa kontrola	-co najmniej raz w roku	-osoba z uprawnieniami
8.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	-okresowa kontrola	-co najmniej raz w roku	-osoba z uprawnieniami

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

- Ponadto nie należy:
 - korzystać z uszkodzonej instalacji i urządzeń elektrycznych,
 - włączać jednocześnie do sieci elektrycznej takiej ilości odbiorników, że łączny pobór energii elektrycznej może wywołać przeciążenie,
 - pozostawiać bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej przenośnych grzejników i innych urządzeń nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji,
 - stosować na osłony punktów świetlnych materiały łatwo zapalne,
 - dopuszczać do używania nieokloszowanych punktów świetlnych w pobliżu materiałów łatwopalnych,
 - używać ognia otwartego w tym palenia tytoniu w pomieszczeniach, gdzie taki zakaz obowiązuje,
 - zastawiać drogi ewakuacyjne, dojścia do wyłączników prądu elektrycznego, podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów,
 - dopuszczanie do pracy personelu bez wymaganego przeszkolenia w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

IV. Podręczny sprzęt gaśniczy.

IV.1. Ilość i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego:

- Ilość i rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w budynku reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:
 - jedna jednostka sprzętu o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm³) powinna przypadać na każde 100 m² powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionym stałym urządzeniem gaśniczym zakwalifikowanym do ZL I, ZL III,
 - gaśnice stosowane w obrębie urządzeń elektrycznych będących pod napięciem powinny posiadać na etykiecie indeks literowy „E”.
- Przy rozmieszczaniu podręcznego sprzętu gaśniczego w obiektach należy stosować następujące zasady:
 - sprzęt powinien być umieszczony w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach i klatkach schodowych, przy przejściach i korytarzach, przy wyjściach na zewnątrz pomieszczeń,
 - w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji,
 - oznakowanie miejsc usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego powinno być zgodne z polskimi normami,
 - do podręcznego sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m,
 - długość dojścia do podręcznego sprzętu gaśniczego nie powinna być większa niż 30 m,
 - podręczny sprzęt gaśniczy należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne,
- Rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie. Podręczny sprzęt gaśniczy w budynku rozmieszczony jest w następujących miejscach i ilościach:
 - Piwnica:
 - 2 szt. Gaśnic proszkowych (GP-4)
 - Parter:
 - 2 szt. Gaśnic proszkowych (GP-4)
 - I Piętro:
 - 2 szt. Gaśnic proszkowych (GP-4)
 - II Piętro:
 - 2 szt. Gaśnic proszkowych (GP-4)

IV.2. Przeznaczenie oraz dobór podręcznego sprzętu gaśniczego w obiekcie.

Do przerywania procesu palenia konieczna jest zmiana proporcji „składnika” tego procesu tj.:

- usunięcie materiału palnego lub uczynienie go niepalnym dla danych warunków,
- wyeliminowanie bodźca termicznego podtrzymującego proces spalania,
- odcięcie dostępu tlenu do miejsca pożaru.

W/w czynności stanowią istotę techniki gaszenia pożarów, przy czym podręczny sprzęt gaśniczy spełnia w tej technice rolę dość zasadniczą, jedynie w sytuacjach, kiedy istnieje możliwość ugaszenia pożaru w zarodku tj. w pierwszej fazie jego powstania.

W omawianym obiekcie uwzględniając jego specyfikę, można spodziewać się głównie pożarów grupy „A”.

Grupa „A” są to pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których, obok innych zjawisk powstaje zjawisko żarzenia (np. drewno, papier, tworzywa sztuczne, tkaniny itp.),

Grupa „B” są to pożary cieczy palnych i materiałów stale topiących się (np. oleje, smary, benzyny, rozpuszczalniki, tłuszcze itp.),

Grupa „C” są to pożary gazów palnych (np. Metan, Etan, Propan itp.)

Ponadto w budynku występuje szereg urządzeń elektrycznych pod napięciem (rozdzielnie, urządzenia użytkowe, komputery itp.).

Zastosowany podręczny sprzęt gaśniczy powinien mieć możliwość gaszenia pożaru grupy „ABC” w obrębie urządzeń elektrycznych będących pod napięciem (symbol literowy „E” na gaśnicy).

Do gaszenia pożarów tych grup należy stosować gaśnice proszkowe. Gaśnice proszkowe cechuje wysoka skuteczność gaśnicza opierająca się na działaniu inhibitującym (przerywającym) proces palenia, będącym reakcją chemiczną.

Ponadto działanie proszku gaśniczego polega na wydatnym eliminowaniu dostępu powietrza nad płonąłą powierzchnią, a wyrzucona pod dużym ciśnieniem chmura proszku powoduje zdmuchnięcie płomienia.

Gaśnice te stosuje się przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa zniszczenia materiałów i urządzeń szczególnie cennych, które przy zastosowaniu innych środków gaśniczych, a zwłaszcza wody i piany mogą ulec zniszczeniu.

Ze względu na wysokie ciśnienie robocze gaśnic, posiadają one zdolność rzutu strumienia proszku na odległość 5-8 m.

IV.3. Sposób użycia gaśnicy proszkowej.

Kolejność czynności jakie należy wykonać przy użyciu gaśnicy proszkowej:

- Zbliżyć się z gaśnicą możliwie jak najbliżej ognia,
- Wyciągnąć zawleczkę,
- Jedną ręką chwycić za prądownicę pistoletową (zawór gaśnicy), drugą ręką wbić zbijak uruchamiający butlę z wyrzutnikiem CO₂,
- Nacisnąć prądownicę pistoletową (zawór gaśnicy),
- Skierować strumień środka gaśniczego do miejsca pożaru.

IV.4. Kontrola i konserwacja gaśnic.

Podręczny sprzęt gaśniczy powinien być poddawany czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zaleceniami producenta ale nie rzadziej niż raz na rok.

Kontrolę i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego winni przeprowadzać odpowiednio przeszkoleni i upoważnieni konserwatorzy sprzętu gaśniczego.

Na kontrolce podręcznego sprzętu gaśniczego powinna znajdować się data bieżącej kontroli oraz data następnego przeglądu gaśnicy. Za terminową kontrolę i przeglądy podręcznego sprzętu gaśniczego odpowiedzialny jest właściciel.

IV.5. Kontrola i konserwacja hydrantów.

Zgodnie z § 3.3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - badanie ciśnienia i wydatku należy dokonywać nie rzadziej niż raz w roku.

Zgodnie z § 3.4 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - węże hydrantowe powinny być poddane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze raz na 5 lat.

Czynności konserwacyjne należy wykonać zgodnie z PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z węzłem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z węzłem płasko składanym.

Wszystkie hydranty muszą spełniać normy zawarte w Polskiej Normie Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie Przeciwożarowe zaopatrzenie wodne Sieć wodociągowa zewnętrzna przeciwpożarowa ze źródłem zasilania oraz rozmieszczenie hydrantów zewnętrznych PN-71 B-02863 i Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie Przeciwożarowe zaopatrzenie wodne Zasady obliczania zapotrzebowania wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru PN-71 B-02864.

V. Ewakuacja.

V.1. Przebieg ewakuacji.

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi należy przeprowadzić ewakuację wykonując następujące czynności:

- Ustalić dokładnie miejsce pożaru, drogi jego rozprzestrzeniania i zagrożenia dla sąsiednich pomieszczeń,
- Zaalarmować jednostkę straży pożarnej – tel. **998**,
- Przystąpić do ewakuacji osób i prowadzić akcję ratowniczo – gaśniczą przy użyciu podręcznego sprzętu gaśniczego – akcję tę powinny rozpocząć natychmiast osoby, które nie uczestniczą w ewakuacji,
- Ewakuację należy rozpocząć z pomieszczeń, które są bezpośrednio zagrożone pożarem, do których istnieje możliwość rozprzestrzeniania się ognia, dymów pożarowych i substancji toksycznych oraz pomieszczeń które mogą być odcięte przez ogień,
- Pracownicy informują o zaistniałym zdarzeniu (pożarze). Należy przy tym zachować spokój i opanowanie nie dopuszczając do powstania paniki,
- W przypadku bezpośredniego zagrożenia należy niezwłocznie ewakuować osoby z pomieszczeń, w których powstał pożar oraz z pomieszczeń położonych powyżej miejsca pożaru i z pomieszczeń sąsiadujących,
- Osoba prowadząca akcję ratowniczo – gaśniczą winna zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w czasie ewakuacji mogły nastąpić takie wydarzenia jak uszkodzenie ciała, omdlenie, zaczadzenie. W tej sytuacji należy przenieść poszkodowanych w bezpieczne miejsce i powiadomić pogotowie ratunkowe,
- Ewakuację osób należy przeprowadzić przy wykorzystaniu wyjść ewakuacyjnych. W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji, drogi u wyjścia powinny być odpowiednio oznakowane,
- Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej całością akcji ratowniczej kieruje właściciel lub osoba przez niego wyznaczona. Należy przeprowadzić lustrację wszystkich pomieszczeń „zakamarków”, w których mogą znajdować się osoby, w celu sprawdzenia czy wszyscy je opuścili.

Miejsce ewakuacji ludzi na wypadek pożaru to TEREN ZA UL. KLECZEWSKĄ

U W A G A !

W przypadku silnego zadymienia należy poruszać się w pozycji pochylonej, starając się trzymać głowę jak najniżej ze względu na mniejsze zadymienie panujące w dolnych partiach pomieszczeń dróg ewakuacyjnych. Usta i drogi oddechowe należy w miarę możliwości zasłaniać chustką namoczoną w wodzie, sposób ten ułatwia oddychanie. Podczas ruchu przez mocno zadymione odcinki dróg ewakuacyjnych należy poruszać się wzdłuż ścian, by nie stracić orientacji co do kierunku ruchu, obserwując jednocześnie wskazania znaków ewakuacyjnych.

VI. Wystrój wnętrz, dróg komunikacyjnych oraz rozmieszczenie znaków bezpieczeństwa „Ochrona przeciwpożarowa” i znaków bezpieczeństwa „Ewakuacja”.

Na drogach komunikacyjnych nie zastosowano łatwo zapalnych wykładzin ściennych, podłogowych i sufitowych, na drogach komunikacji pionowej. W obiekcie mają zastosowanie zgodnie z obowiązującymi normami następujące znaki bezpieczeństwa „Ochrona przeciwpożarowa” i znaki bezpieczeństwa „Ewakuacja”:

- Gaśnica – wskazujący miejsce usytuowania podręcznego sprzętu gaśniczego – umieszczany w widocznym miejscu nad podręcznym sprzętem gaśniczym,
- Hydrant – wskazujący miejsce zainstalowania hydrantu - umieszczany w widocznym miejscu obok hydrantu,
- Wyjście ewakuacyjne – znak służący do oznakowania wyjść używanych w przypadku zagrożenia – umieszczany nad drzwiami lub w pobliżu drzwi,
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej – znak służący do oznakowania drogi ewakuacyjnej – umieszczany na drogach ewakuacyjnych prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego,
- Pchać aby otworzyć, ciągnąć aby otworzyć – znak wskazujący kierunek otwierania drzwi – umieszczany na drzwiach ewakuacyjnych zgodnie z ich kierunkiem otwierania,
- Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół – znak służący do oznakowania drogi ewakuacyjnej klatką schodową – umieszczany na pionowych drogach ewakuacyjnych prowadzących z górnych kondygnacji,
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu – znak służący do oznakowania wyłączników przeciwpożarowych umieszczonych na zewnątrz budynku,
- Główny wyłącznik prądu – znak umieszczony przy głównym wyłączniku całego budynku

VII. Postępowanie na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz podstawowe zasady ewakuacji.

VII.1. Zasady alarmowania

W przypadku zauważenia pożaru, zadymienia w budynku należy zachować spokój, nie wywoływać paniki i natychmiast zaalarmować okrzykiem „PALI SIĘ – POŻAR” innych pracowników i osoby przebywające w budynku. W obiekcie znajduje się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

VII.2. Informacje dla PSP

Alarmując Państwową Straż Pożarną należy podać:

- co się pali – rodzaj pomieszczenia, na której kondygnacji, rodzaj palącego się materiału,
- gdzie się pali – adres obiektu,
- czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi, czy w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne itp.,
- imię i nazwisko oraz numer telefonu z którego wzywamy PSP.

U W A G A !

Słuchawkę odkładamy dopiero po potwierdzeniu przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego telefonistę. Po odłożeniu słuchawki należy chwilę odczekać przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

VII.3. Służby, które należy powiadomić w wypadku powstania pożaru:

- | | |
|--------------------------------------|------|
| – Pogotowie ratunkowe | -999 |
| – Policję | -997 |
| – Państwową Straż Pożarną | -998 |
| – Centrum powiadamiania ratunkowego | -112 |
| – Oraz inne służby w miarę potrzeby. | |

VII.4. Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, innego miejscowego zagrożenia oraz podstawowe zasady ewakuacji.

- Zapewnić dostępność do wszystkich pomieszczeń w celu kontroli czy wszystkie osoby zostały ewakuowane oraz możliwość szybkiego i łatwego otwierania drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne,
- Równolegle z alarmowaniem PSP należy przystąpić do akcji ratowniczo-gaśniczej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na wyposażeniu obiektu,
- Do czasu przybycia jednostek PSP kierownictwo nad akcją ratowniczo gaśniczą sprawuje osoba najbardziej doświadczona o dużych predyspozycjach organizatorskich, pozostałe osoby są zobowiązane wykonywać jej polecenia,
- Z chwilą przybycia jednostek PSP osoba dotychczas kierująca akcją ratowniczo-gaśniczą ma obowiązek poinformować dowódcę przybyłej jednostki o dotychczasowym przebiegu akcji i wydanych poleceniach oraz podporządkować się poleceniom dowódcy przybyłej jednostki,
- Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo-gaśniczej powinna:
 - w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego budynku,
 - wyłączyć dopływ prądu elektrycznego do miejsc objętych pożarem (nie wolno gasić instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem),
 - usunąć z miejsca pożaru i z bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się materiały palne, wybuchowe, a także cenny sprzęt i urządzenia oraz ważne dokumenty,
 - nie otwierać bez potrzeby drzwi i okien w pomieszczeniach w których powstał pożar, ponieważ dopływ powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

VII.5. Wykaz telefonów alarmowych:**997 – POLICJA****998 – STRAŻ POŻARNA****999 – POGOTOWIE RATUNKOWE****112 – CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO****991 – POGOTOWIE ENERGETYCZNE****992 – POGOTOWIE GAZOWE****993 – POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE****994 – POGOTOWIE WODNO – KANALIZACYJNE****VII.6. Plan powiadamiania osób funkcyjnych:**

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Telefon
1.	MARGARZATA HOJTONICZ	PRACOWNIK WYKONAWCZY DO EVAKUACJI	63 2404 0111 H. 206
2.			
3.			
4.			
5.			

VIII. Zaznajamianie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

- Zaznajamianie personelu przebywającego w budynku należy realizować w formie szkoleń, których celem jest zapoznanie z postanowieniami niniejszej instrukcji a w szczególności:
 - zagrożeniem pożarowym występującym w poszczególnych pomieszczeniach,
 - przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej,
 - zadaniami i obowiązkami personelu w wypadku powstania pożaru,
 - warunkami prowadzenia ewakuacji,
 - zasadami użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.
- Szkoleniem musi być objęty cały personel znajdujący się w obiekcie. Szkolenie jest obowiązkowe dla wszystkich osób przebywających w budynku. Wszystkie osoby pracujące w obiektach są zobowiązane podpisać oświadczenie o przyjęciu do wiadomości postanowień niniejszej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Wzór oświadczenia – załącznik nr 1.

IX. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

IX.1. Zasady organizacyjne.

- Prace niebezpieczne pożarowo na terenie obiektu mogą być wykonywane pod warunkiem spełnienia wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Wymagania takie powinny być każdorazowo ustalane komisyjnie. Skład osobowy komisji powinien być następujący:
 - Właściciel obiektów lub osoba przez niego upoważniona,
 - Właściciel firmy wykonującej prace niebezpieczne pożarowo.Prace komisji organizuje i nadzoruje właściciel obiektów.
- Komisja sporządza „Protokół zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo” – załącznik nr 2.
- Po zakończeniu prac i kontroli miejsc wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo przewodniczący komisji całość dokumentacji przechowuje u siebie.

IX.2. Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo.

- Niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie prac niebezpiecznych pożarowo takich jak: spawanie, cięcie lub szlifowanie w pomieszczeniach, w których wykonywane są prace z zastosowaniem materiałów palnych polegające na:
 - klejeniu, malowaniu lub myciu z zastosowaniem rozcieńczalników łatwo zapalnych,
 - szlifowaniu powierzchni wykonanych z materiałów palnych (np. cyklinowanie),
 - zakładaniu palnych izolacji oraz prowadzeniu robót wykończeniowych przy zastosowaniu materiałów palnych.
- Przygotowanie budynku i pomieszczeń do prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo polega na:
 - czyszczeniu pomieszczeń lub miejsc, gdzie będą wykonywane prace z wszelkich palnych materiałów i zanieczyszczeń,
 - odsunięciu na bezpieczną odległość od miejsca prowadzenia prac wszelkich przedmiotów palnych i niepalnych w opakowaniach palnych,
 - sprawdzeniu, czy znajdujące się w sąsiednich pomieszczeniach materiały lub przedmioty podatne na zapalenie wskutek przewodnictwa cieplnego bądź rozprysków spawalniczych nie wymagają zastosowania lokalnych zabezpieczeń,
 - uszczelnianiu materiałami niepalnymi wszelkich przelotowych otworów instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujących się w pobliżu miejsca prowadzenia prac,
 - sprawdzeniu czy w miejscu planowanych prac lub w pomieszczeniach sąsiednich nie prowadzono w ostatnim czasie prac malarskich lub innych, przy użyciu substancji łatwo palnych,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

- przygotowaniu w miejscu dokonywania prac m.in.:
 - + napełnionych wodą metalowych pojemników na rozgrzane odpadki drutu spawalniczego, elektrod itp.,
 - + materiałów osłonowych i izolacyjnych niezbędnych do zabezpieczenia toku prac,
 - + zapewnieniu stałej drożności wyjść ewakuacyjnych z miejsc prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo.
- Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo przy użyciu cieczy, gazów i pyłów mogących tworzyć mieszaniny wybuchowe należy przestrzegać następujących zasad:
 - dążyć do zmniejszania lub eliminacji stref zagrożenia wybuchem poprzez wentylowanie lub przewietrzanie pomieszczeń,
 - na stanowiskach pracy przechowywać ilości cieczy, gazów z zapasem umożliwiającym utrzymanie ciągłości pracy,
 - zapas substancji znajdującej się na stanowisku pracy powinien być przechowywany w niepalnych szczelnych opakowaniach,
 - po zakończeniu prac, wszystkie naczynia, wanny i pojemniki należy szczelnie zamknąć lub zabezpieczyć w inny sposób przed emisją do otoczenia znajdujących się w nich substancji tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
- Miejsce wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy, w ilości i rodzaju umożliwiającym likwidację wszystkich źródeł pożaru,
- Po zakończeniu wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo należy dokonać kontroli miejsca wykonywania prac zgodnie z protokołem stanowiącym załącznik nr 2 do w/w instrukcji,
- Prace niebezpieczne pożarowo powinny być wykonywane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, zaś sprzęt używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony przed możliwością wywołania pożaru,
- Butle z gazami sprężonymi mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w okresie wykonywania prac i pod stałym dozorem.

IX.3. Obowiązki osób nadzorujących prace niebezpieczne pożarowo.

- Osoba która została upoważniona przez właściciela do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac niebezpiecznych pożarowo, powinna w szczególności:
 - znać obowiązujące przepisy przeciwpożarowe oraz nadzorować przestrzeganie tych przepisów przez podległych pracowników,
 - sprawdzić zabezpieczenie przeciwpożarowe stanowisk prac niebezpiecznych pożarowo oraz wydawać polecenia gwarantujące natychmiastową likwidację stwierdzonych nieprawidłowości,
 - wstrzymać prace z chwilą stwierdzenia sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru,
 - brać udział w kontroli stanowisk, pomieszczeń lub budynku po zakończeniu prac niebezpiecznych pożarowo.

IX.4. Obowiązki wykonawcy prac niebezpiecznych pożarowo.

- Dopilnowanie, czy sprzęt i narzędzia są technicznie sprawne zabezpieczone przed możliwością zainicjowania oraz rozprzestrzeniania się pożaru,
- Znajomość przepisów przeciwpożarowych, obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku powstania pożaru,
- Ścisłe przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia, ustalonych dla prowadzenia danego rodzaju prac niebezpiecznych,
- Sprawdzenie przed przystąpieniem do pracy, czy stanowisko zostało wyposażone w odpowiednią ilość i rodzaj podręcznego sprzętu gaśniczego,
- Rozpoczynanie prac niebezpiecznych pożarowo tylko po otrzymaniu pisemnego zezwolenia, bądź na wyraźne polecenie bezpośredniego przełożonego kierującego tokiem prac,
- Przerwanie prac w przypadku stwierdzenia substancji lub warunków umożliwiających powstanie i rozprzestrzenianie się pożaru oraz zgłoszenie tego faktu przełożonemu,
- Dokładne sprawdzenie po zakończeniu pracy, stanowiska i jego otoczenia, w celu stwierdzenia czy podczas wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo nie zainicjowano pożaru,
- Wykonywanie wszelkich poleceń przełożonych i organów kontrolnych w sprawach związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym prac i czynności niebezpiecznych pożarowo.

.....
imię i nazwisko

.....
stanowisko

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem zapoznany z przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obowiązującymi w URZĘDZIE MIASTA I GMINY W ŚLESINIE, a w szczególności znane są mi zasady i sposoby:

1. Zapobiegania , powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru,
2. Postępowania na wypadek pożaru,
3. Użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości i przestrzegania postanowień „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” obiektu.

.....
podpis składającego oświadczenie

.....
podpis przyjmującego oświadczenie

.....
(jednostka organizacyjna)

PROTOKÓŁ nr.....
zabezpieczenia i przygotowania prac niebezpiecznych pożarowo

Komisja w składzie:

1.
2.
3.

stwierdza, że przygotowanie miejsca wykonania prac niebezpiecznych pożarowo, podmiotu oraz zabezpieczenia tych prac zostało dokonane zgodnie z poleceniami zawartymi w „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” zawartymi w punkcie „Zasady zabezpieczania prac niebezpiecznych pożarowo”.

Dodatkowe zalecenia komisji:

.....
.....

Podpisy komisji:

1.
2.
3.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Legenda:

1. Budynek Urzędu Miasta i Gminy Ślesin - objęty opracowaniem
- 2,3,4 Istniejące budynki - poza zakresem opracowania
5. Teren utwardzony kostką betonową
6. Miejsce na odpadki stałe - śmietnik
7. Tereny zielone
8. Miejsca parkingowe




miejsca parkingowe dedykowane dla osób niepełnosprawnych

HP

istniejący hydrant p.poż.

wyznaczona droga p.poż.

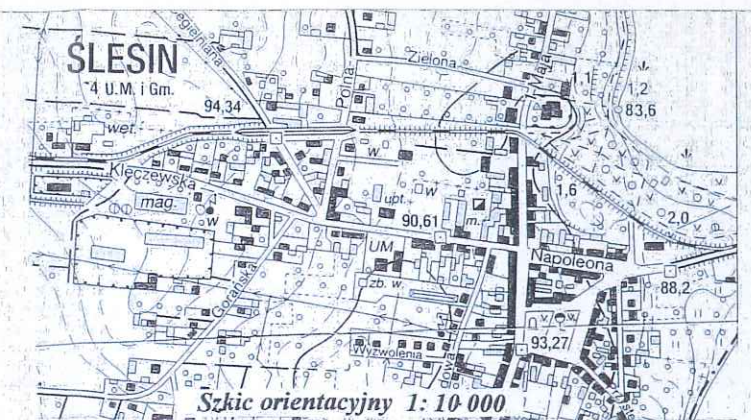


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej:	DZ.40600.3451.2015	
Nazwa miejscowości	ŚLESIN	
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	301012_4
	Nazwa	ŚLESIN
Obręb geodezyjny	Identyfikator	0001
	Nazwa	ŚLESIN
Skala mapy	1:500	
Numer sekcji mapy	00-16-4 c 3	
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątny płaski	Układ lokalny OPM
	Układ wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był przedmiotem aktualizacji	-----	
Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustaleń służebności gruntowych ujawnionych w KW	
Data opracowania mapy	02 - 02 - 2016	

Biurow Usług Geodezyjnych
Janusz Waszak
62-510 Konin, ul. Wieniawskiego 2/3
tel. 63 242-08-82, kom. 603-388-683
NIP 685-104-53-20, REGON 310096236

GEODETA UPRAWNIONY

Janusz Waszak

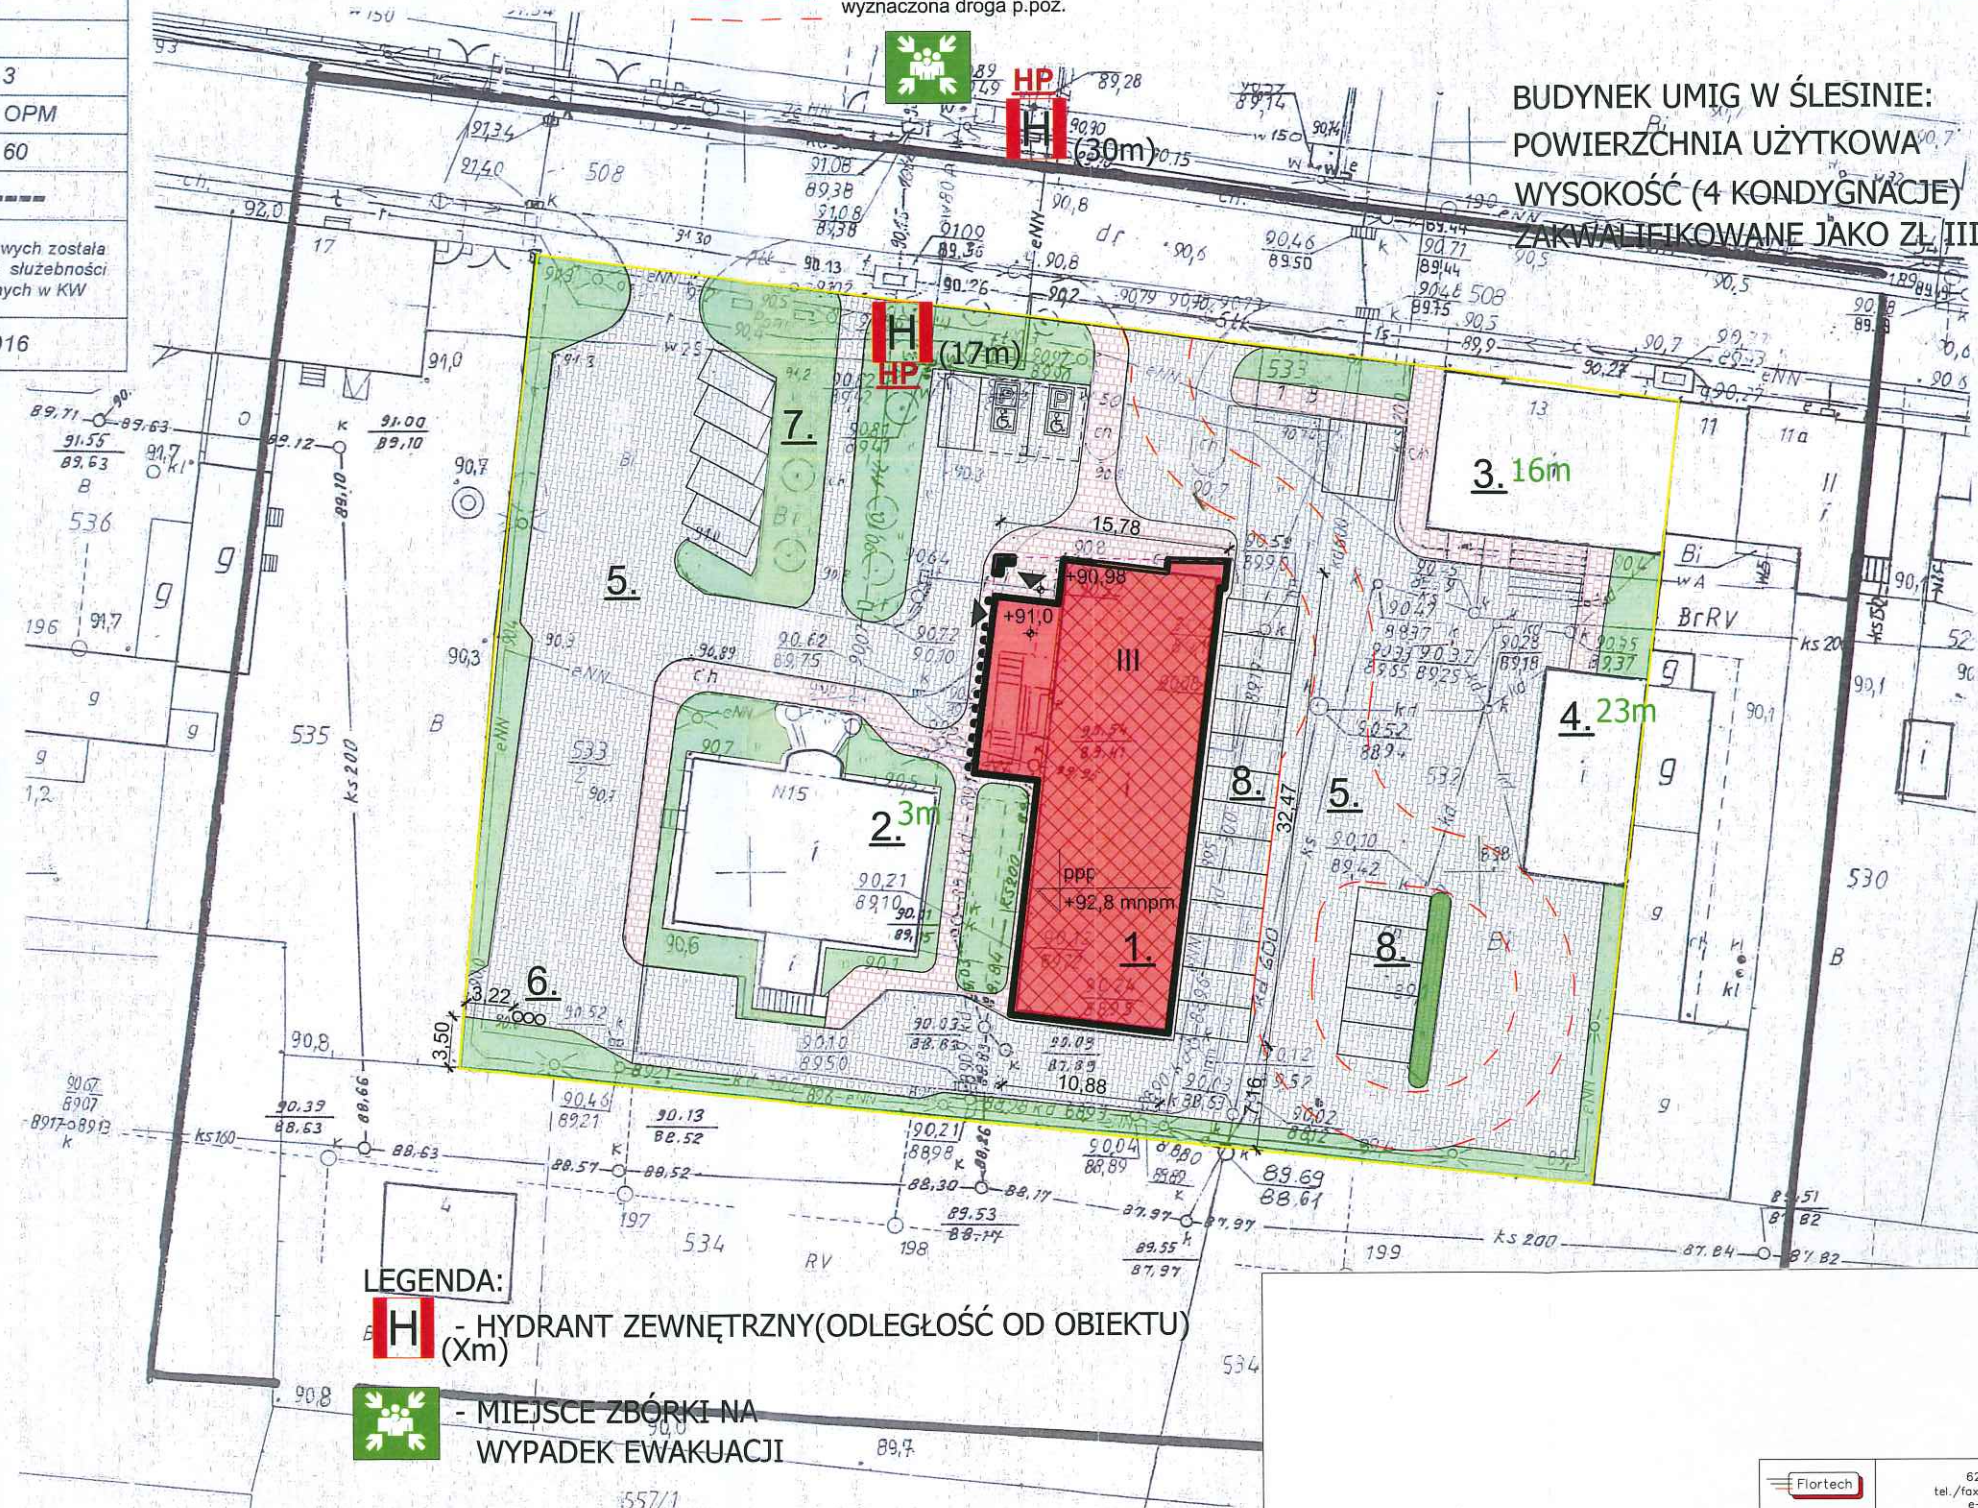

BUDYNEK UMIG W ŚLESINIE:
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA - 1162,76 m²
WYSOKOŚĆ (4 KONDYGNACJE) - 14,14 m
ZAKWALIFIKOWANE JAKO ZL III

LEGENDA:



- HYDRANT ZEWNĘTRZNY (ODLEGŁOŚĆ OD OBIEKTU) (Xm)



- MIEJSCE ZBÓRKI NA WYPADK EWAKUACJI

Xm - ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY BUDYNKAMI

Poswiadcza się, że niniejszy dokument zawiera opis i plany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wydany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA KONIŃSKI
P.3010


(Identyfikator ewidencyjny materiału z zasobu operat techniczny)

1016-02-2-2

Data wydania: 10.2017 r.

Z up. STAROSTY
Urząd Gminy i Miasta w Ślesinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

Flortech "FLORTECH" Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Suleńska 1 tel./fax (063) 242-18-52; 242-19-53 e-mail: instalacje@flortech.pl	
OBIEKT:	URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE
TEMAT:	IBP - RZUT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
ADRES:	UL. KŁECZEWSKA 15 ŚLESIN
BRANŻA:	PRZECIWPÓŻAROWA
KREŚLIŁ:	ARKADIUSZ BIERNACKI
OPRACOWAŁ:	ANDRZEJ BIERNACKI
DATA:	10.2017 r.
	RYSUNEK NUMER: 1

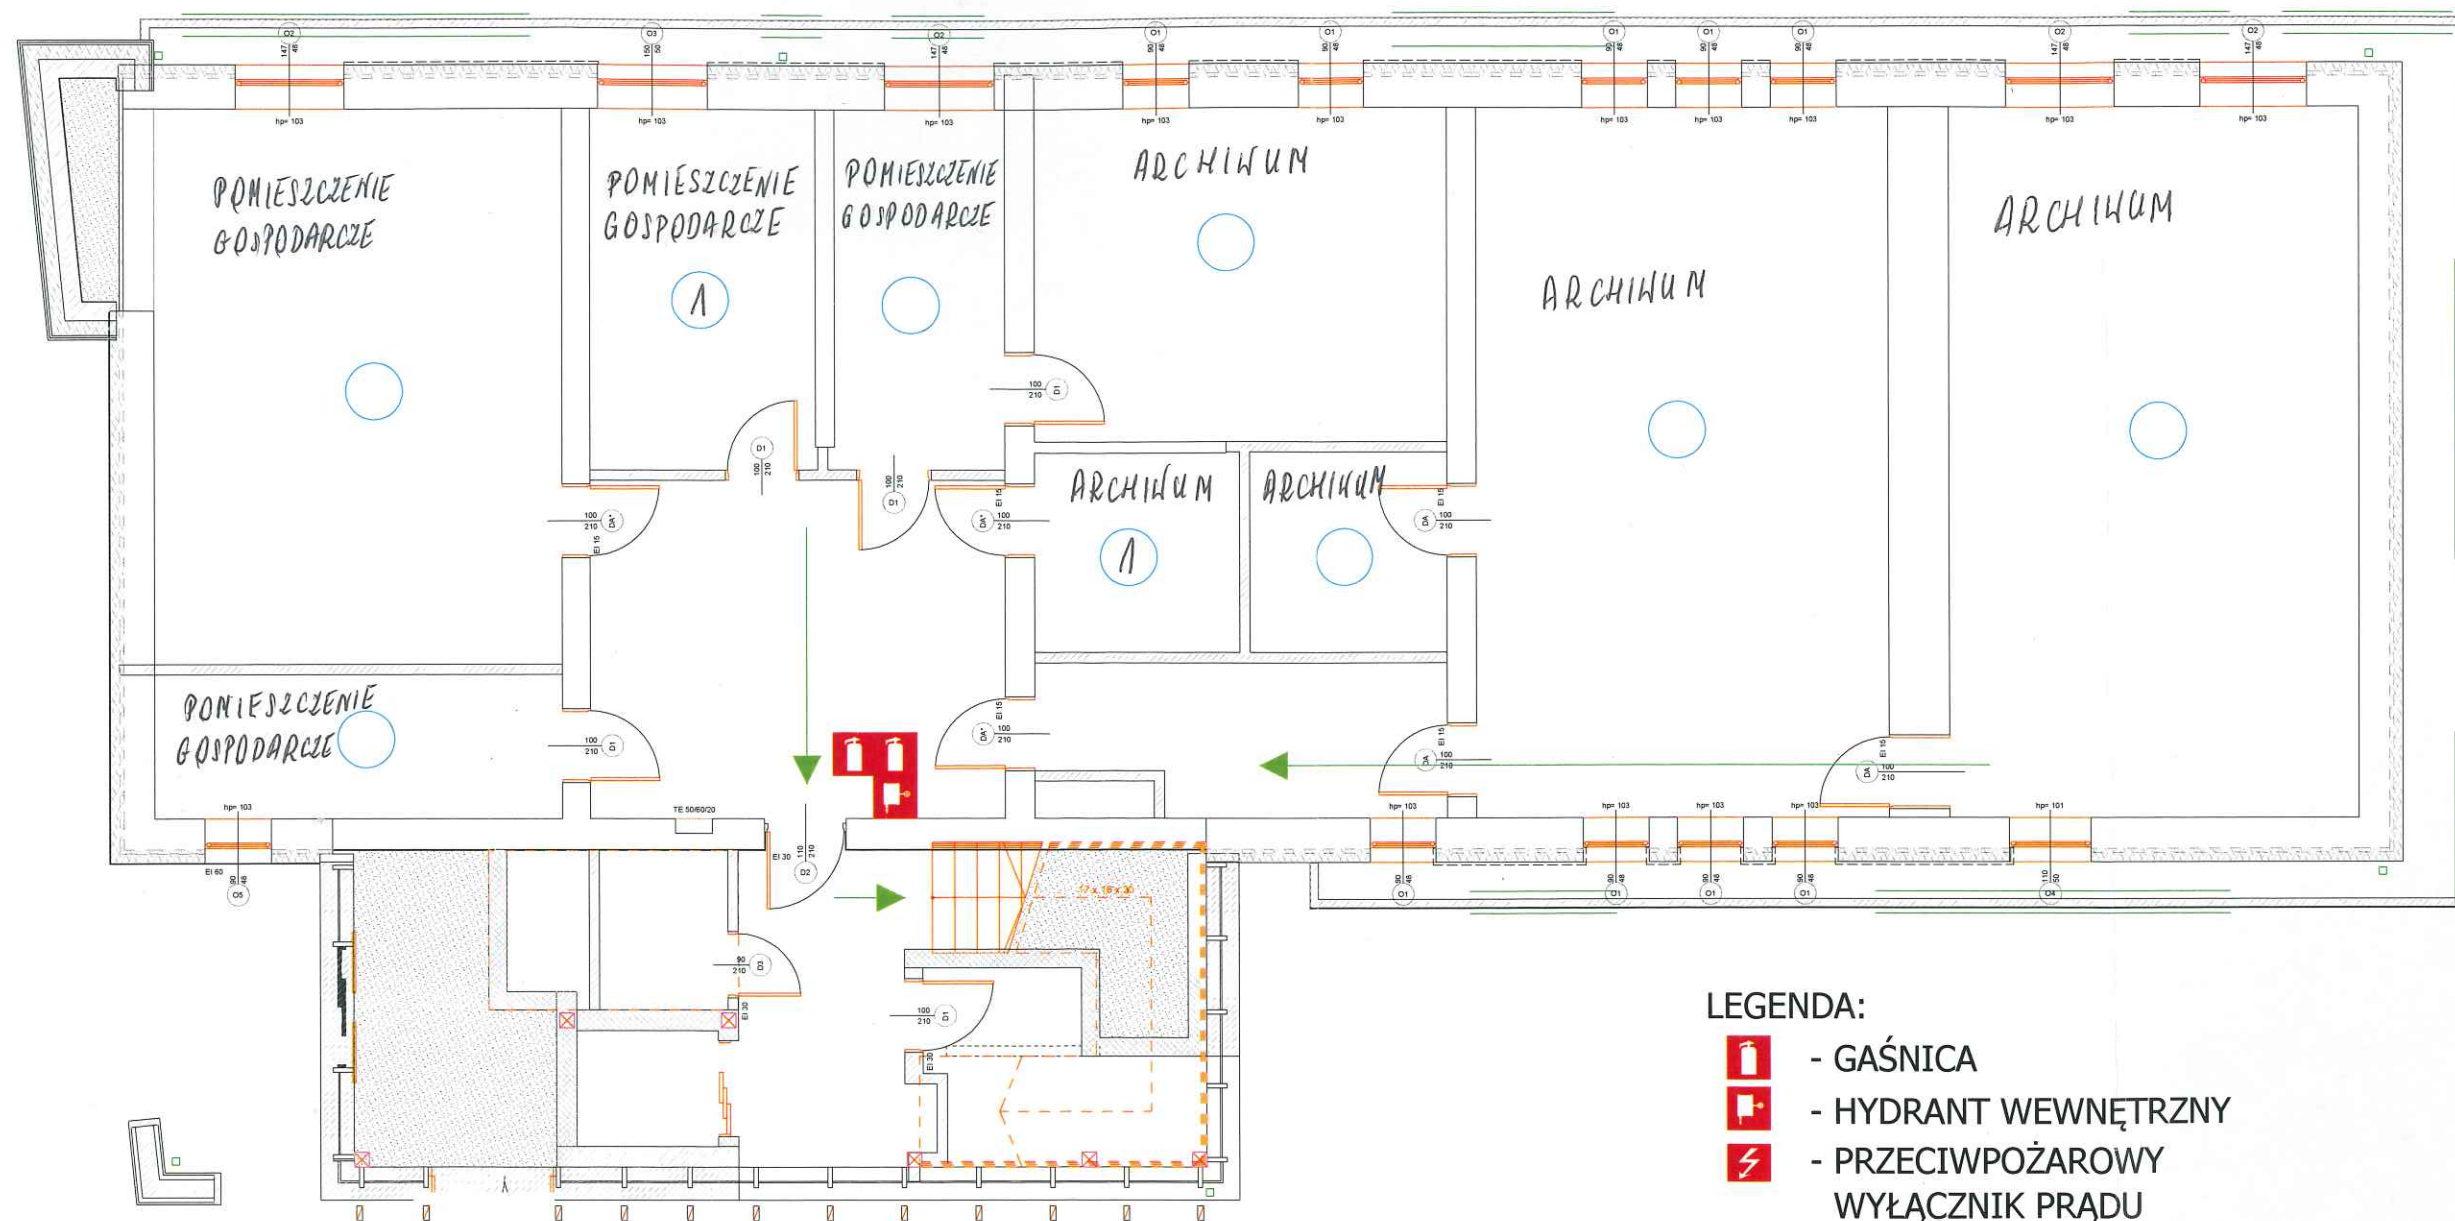


LEGENDA:

-  - GAŚNICA
-  - HYDRANT WEWNĘTRZNY
-  - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  - KIERUNEK EWAKUACJI
-  - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  - PRZEWIDYWANA ILOŚĆ OSÓB W POMIESZCZENIU

Zestawienie powierzchni pomieszczeń		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
0.01	Kuchnia	22,23
0.02	Korytarz	25,72
0.03	Sprzątacznia	10,80
0.04	Archiwum 1	41,86
0.05	Pom. Gosp.	15,06
0.06	Pom. techniczne 1	11,28
0.07	Pom. techniczne 2	24,12
0.08	Archiwum pom.	7,52
0.09	Archiwum	7,39
0.10	Biuro archiwum	10,71
0.11	Archiwum	53,95
0.12	Archiwum	53,78
0.13	Pom. porządkowe	3,79
0.14	Pom. Gosp.	7,89
		295,90 m ²

		"FLORTECH" Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Sułowska 1 tel./fax (063) 242-18-52; 242-19-53 e-mail: instalacje@flortech.pl
OBIEKT:	URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE	
TEMAT:	IBP – PIWNICA	
ADRES:	UL. KLECZEWSKA 15 ŚLESIN	
BRANŻA:	PRZECIWPÓŻAROWA	
KREŚLIŁ:	ARKADIUSZ BIERNACKI	
OPRACOWAŁ:	ANDRZEJ BIERNACKI	
DATA:	10.2017 r.	RYSunek NUMER: 2

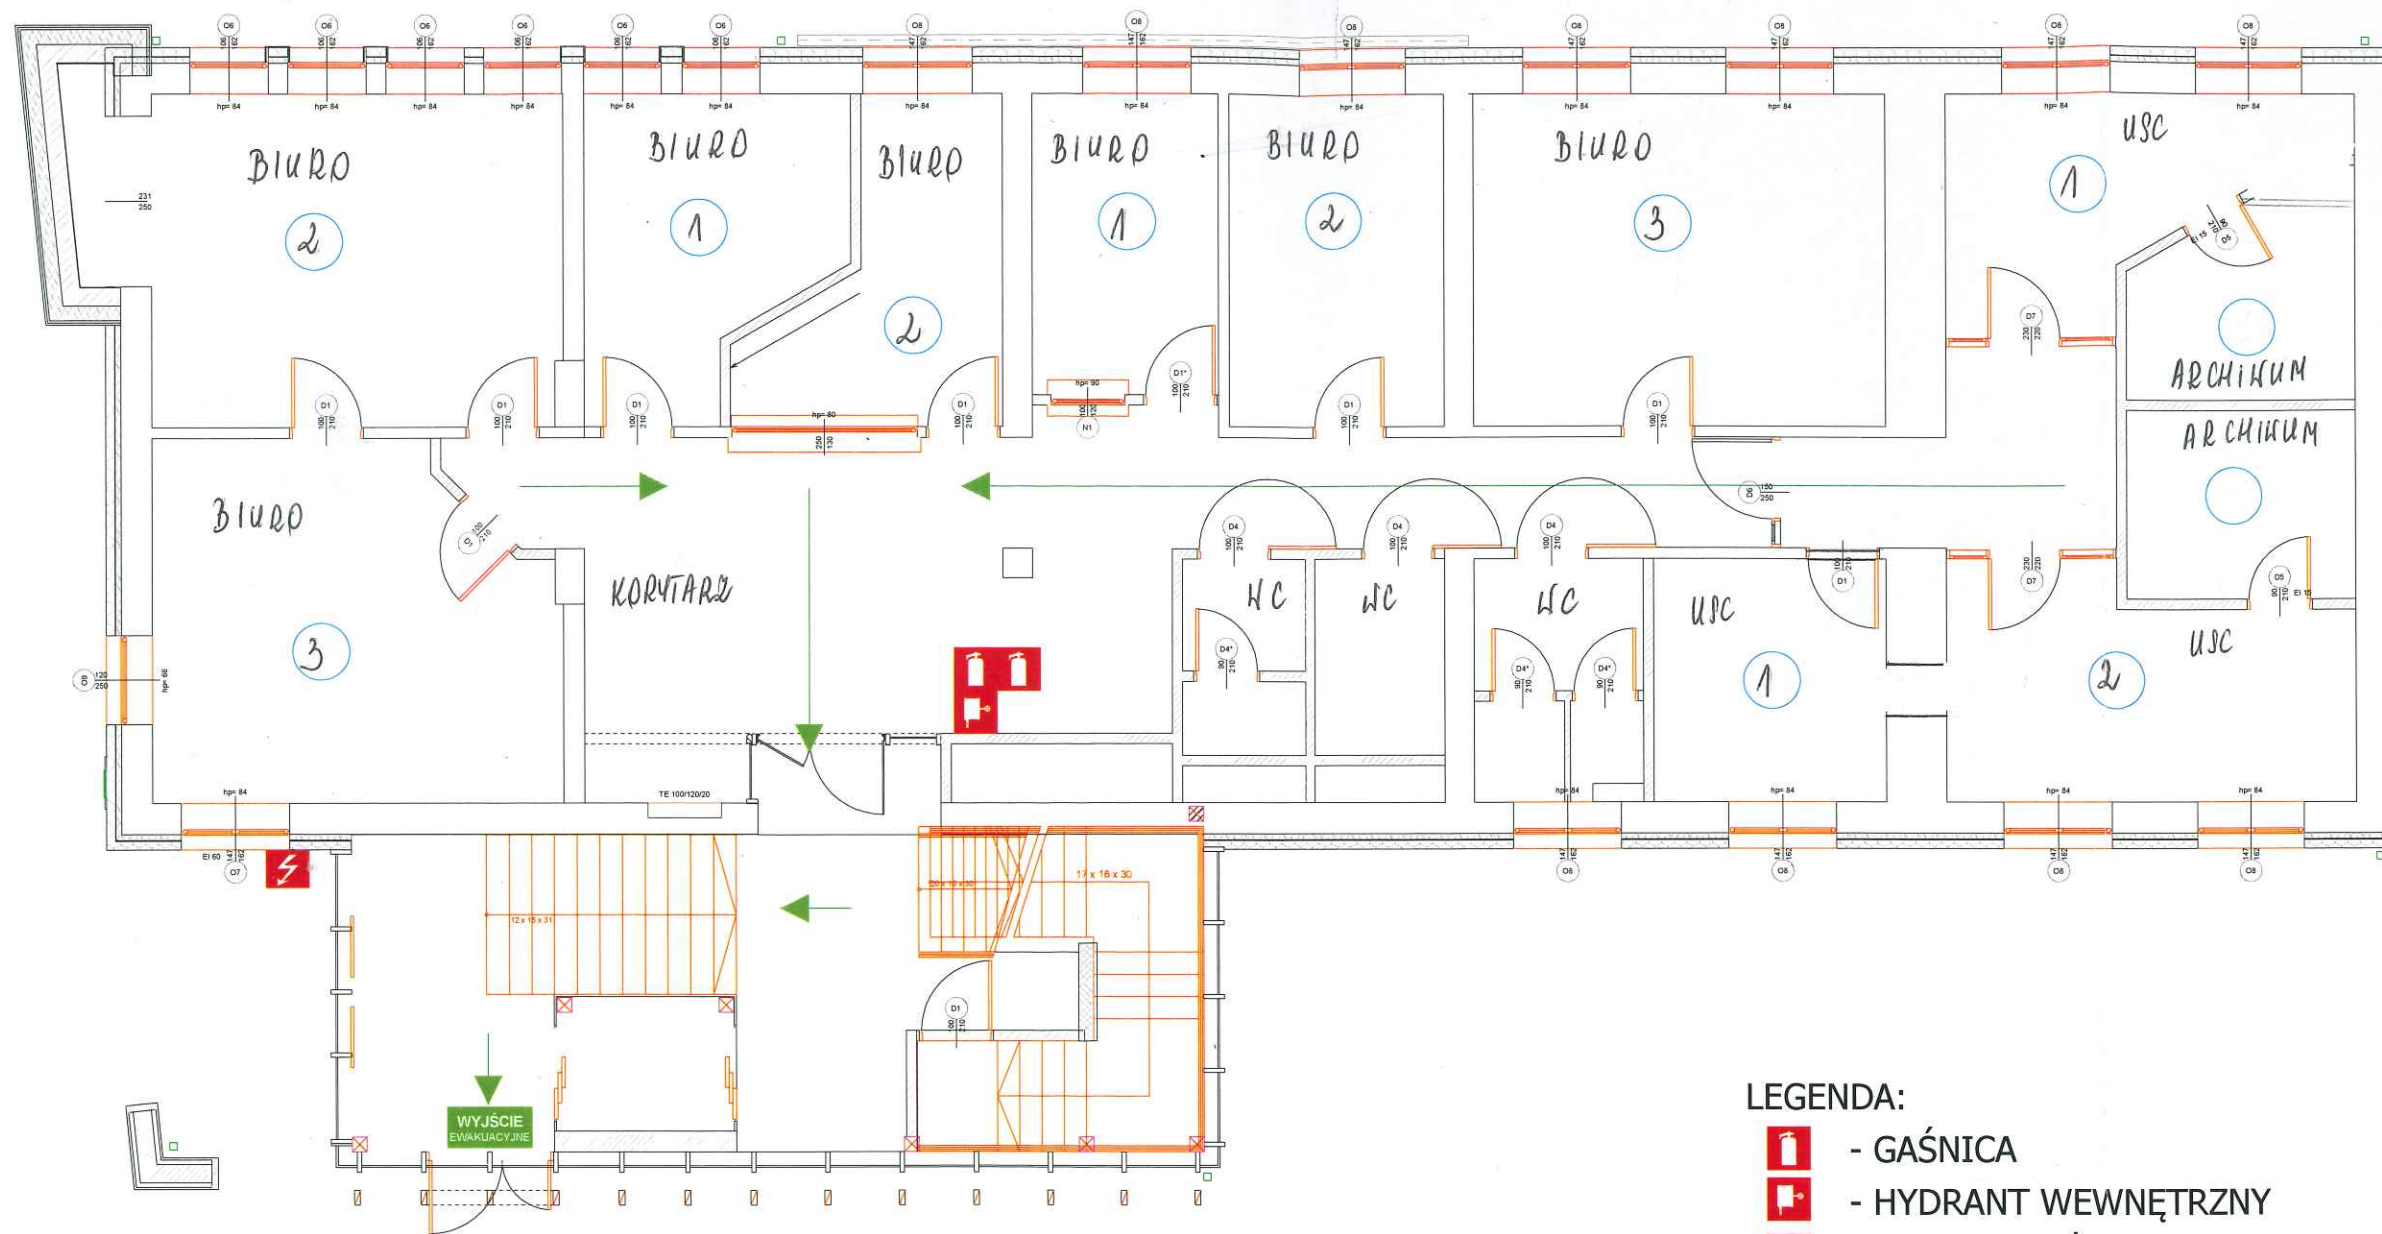


LEGENDA:

- GAŚNICA
- HYDRANT WEWNĘTRZNY
- PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- KIERUNEK EWAKUACJI
- WYJŚCIE EWAKUACYJNE
- PRZEWIDYWANA ILOŚĆ OSÓB W POMIESZCZENIU

Zestawienie powierzchni partu				
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia		
1.01	Kilka schodów	48,91	1.11	Hol 2a
1.02	Hol 2a	42,74	1.12	Pozostała a
1.03	Hol 2b	1,75	1.13	Pozostała b
1.04	inwestycje	25,24	1.14	USC 1
1.05	Zamówienia publiczne	25,13	1.15	USC arch
1.05a	Wnęka	1,85	1.16	USC arch
1.06	Budownictwo	13,38	1.17	USC 2
1.07	Biuro Obsługi Interesanta	11,47	1.18	USC 3
1.08	Kasa	9,47	1.19	WC m
1.09	Dz. Ciąg - hol	13,41	1.20	WC NN
1.10	Budownictwo	25,37	1.21	WC d
				306,49 m2

		"FLORTECH" Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Sułowska 1 tel./fax (063) 242-18-52; 242-19-53 e-mail: instalacje@flortech.pl		
OBIEKT:	URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE			
TEMAT:	IBP – PARTER			
ADRES:	UL. KŁECZEWSKA 15 ŚLESIN			
BRANŻA:	PRZECIWPÓŻAROWA			
KREŚLIŁ:	ARKADIUSZ BIERNACKI			
OPRACOWAŁ:	ANDRZEJ BIERNACKI			
DATA:	10.2017 r.			
	RYSUNEK NUMER:			
	3			

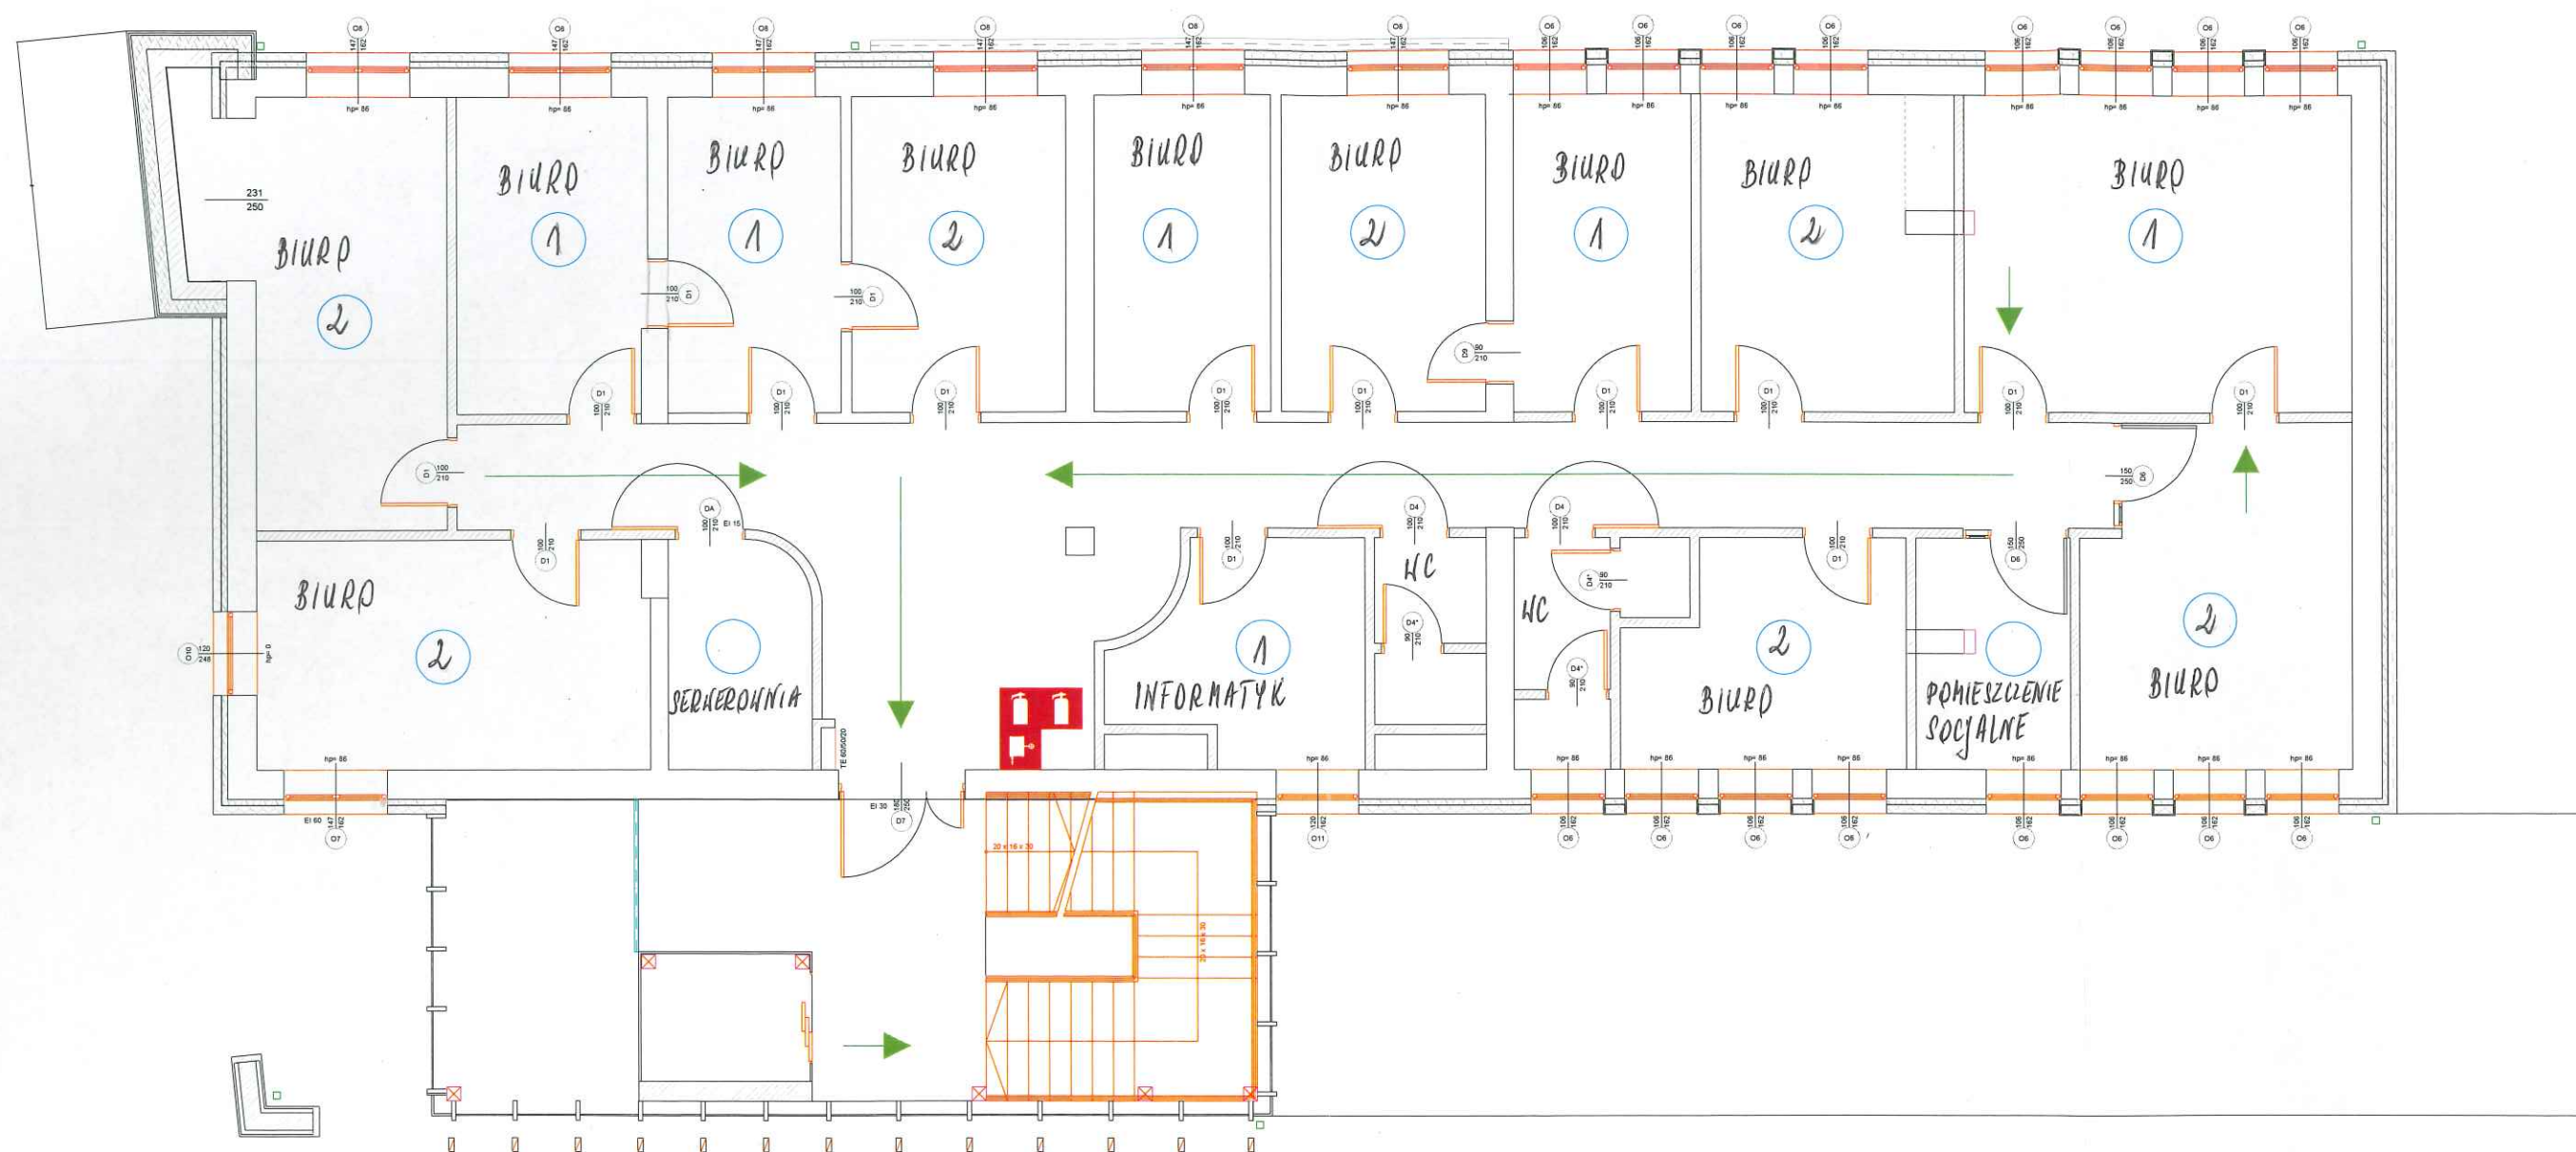


LEGENDA:

-  - GAŚNICA
-  - HYDRANT WEWNĘTRZNY
-  - PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  - KIERUNEK EWAKUACJI
-  - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  - PRZEWIDYWANA ILOŚĆ OSÓB W POMIESZCZENIU

Zestawienie powierzchni pięt		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
2.01	Klatka schodowa	30,35
2.02	Hol a	32,70
2.03	Hol b	4,00
2.04	Hol c	12,80
2.05	Serwerownia	6,62
2.06	Łazienka	18,35
2.07	Łazienka	18,82
2.07a	Wizyta	1,85
2.08	Kuchnia	12,24
2.09	Kuchnia	11,23
2.10	Kuchnia	13,72

2.11	Rada prawy	10,04
2.12	Podłogi	13,41
2.13	Podłogi	11,55
2.14	Ochrona str. odpady	16,13
2.15	Biuro Rady	25,25
2.16	Pracownicy Rady	18,48
2.17	Pom. socjalne	6,94
2.18	Pracownia	12,01
2.19	WC m	5,87
2.20	WC d	4,28
2.21	Informatyka	9,75
		294,49 m2

		"FLORTECH" Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Sulańska 1 tel./fax (063) 242-18-52; 242-19-53 e-mail: instalacje@flortech.pl
OBIEKT:	URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE	
TEMAT:	IBP - I PIĘTRO	
ADRES:	UL. KLECZEWSKA 15 ŚLESIN	
BRANŻA:	PRZECIWPOŻAROWA	
KREŚLIŁ:	ARKADIUSZ BERNACKI	
OPRACOWAŁ:	ANDRZEJ BERNACKI	
DATA:	10.2017 r.	RYSunek NUMER:

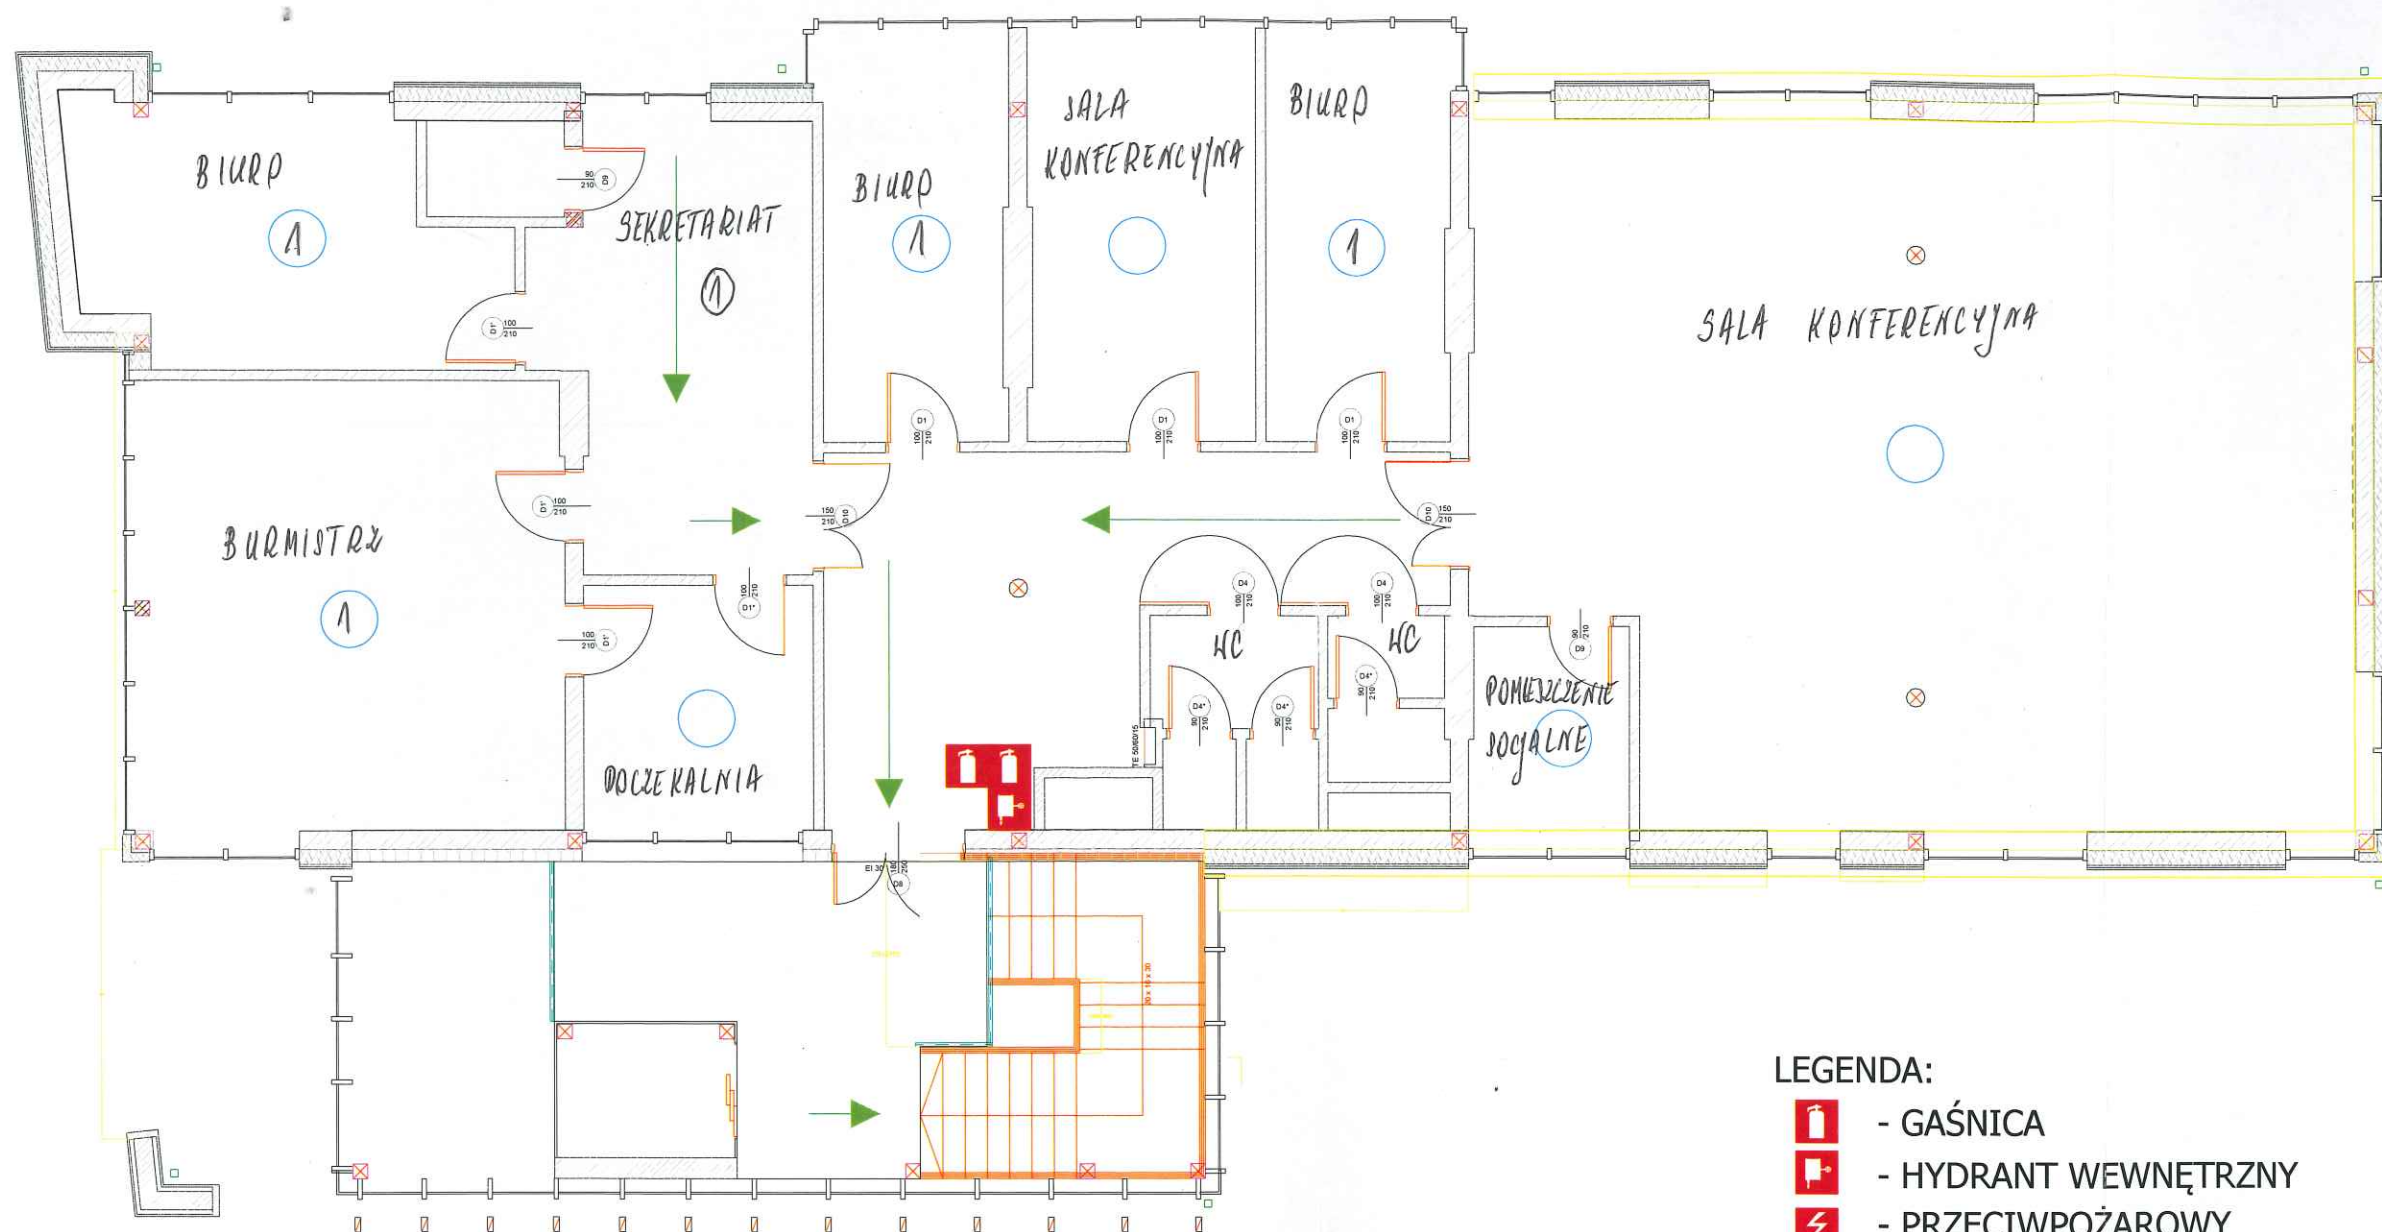

LEGENDA:

-  - GAŚNICA
-  - HYDRANT WEWNĘTRZNY
-  - PRZECIWPÓŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
-  - KIERUNEK EWAKUACJI
-  - WYJŚCIE EWAKUACYJNE
-  - PRZEWIDYWANA ILOŚĆ OSÓB W POMIESZCZENIU

Zestawienie powierzchni II piętra		
Numer pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
3.01	Klatka schodowa	18,20
3.02	Hol	29,35
3.03	Sekretariat	23,90
3.04	Poczekalnia	10,36
3.05	Burmistrz	36,08
3.06	Z-ca Burmistrza	18,83
3.07	Skarbnik	13,99
3.08	Sekretarz	16,07
3.09	Biuro	14,25
3.10	Zaplecze sali	5,92
3.11	Sala zebrani	109,37
3.12	WC d.	3,86
3.13	WC m.	6,44
		306,42 m ²

		"FLORTECH" Sp. z o.o. 62-510 Konin, ul. Sulońska 1 tel./fax (063) 242-18-52; 242-19-53 e-mail: instalacje@flortech.pl
OBIEKT:	URZĄD MIASTA I GMINY W ŚLESINIE	
TEMAT:	IBP - II PIĘTRO	
ADRES:	UL. KŁECZEWSKA 15 ŚLESIN	
BRANŻA:	PRZECIWPÓŻAROWA	
KREŚLIŁ:	ARKADIUSZ BIERNACKI	
OPRACOWAŁ:	ANDRZEJ BIERNACKI	
DATA:	10.2017 r.	RYSUNEK NUMER: 5